



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661240

认证委托人名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产者名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

生产企业名称及地址
浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
TeM7DC-100；详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 19 日 有效期至：2029 年 07 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307661240

证书附页: 第 1 页 共 4 页

TeM7DC-100

Ui:1000V;Uimp:8kV;

Ue:DC500V/750V/1000V;

In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;

过电流脱扣器类型:热磁式;

C 型:DC500V/750V/DC1000V: Ics=Icu: 25kA;

L 型:DC500V/750V/DC1000V: Ics=Icu: 36kA;

M 型:DC500V/750V/DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

H 型:DC500V/750V: Ics=Icu: 85kA;DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

S 型:DC500V/750V: Ics=Icu: 100kA;DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

R 型:DC500V/750V: Ics=Icu: 110kA;DC1000V: Ics=Icu: 50kA;

选择性类别:A 类;

直流接线方式: 500V 为二极串(3P 外形), 750V 为三极串(3P 外形), 1000V 为四极串(4P 外形);

直流接线图见附页 2;

配用的辅助触头 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A; Ui: 400V; Uimp: 4kV;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书


证书编号：2024010307661240

证书附页：第 2 页 共 4 页


附页：

直流感线图：


2P 接线图



3P 接线图



4P 接线图



型号解释：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661240

证书附页：第 3 页 共 4 页

Te M 7 DC-□□□/□□□

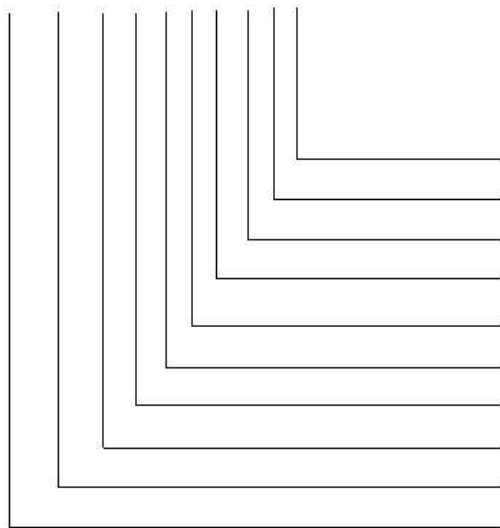

- 附件代号 5)
- 脱扣器代号 4)
- 接线方式代号 3)
- 操作方式代号 2)
- 额定极限短路分断能力级别代号 1)
- 壳架等级代号:100
- 产品类型代号: DC-直流式
- 设计代号
- 塑料外壳式断路器
- 企业代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307661240

证书附页：第 4 页 共 4 页

- 注：1) 分断级别代号:C、L、M、H、S、R;
2) 操作方式代号;手柄操作无代号, 转动手柄操作用 Z 表示;
3) 2 表示二极串; 3 表示三极串; 4 表示四极串;
4) 脱扣方式: 2 代表短路保护, 3 代表过载保护+短路保护;
5) 附件代号:
00: 内部无附件
08: 报警触头
10: 分励脱扣器
30: 欠压脱扣器
20: 单辅助触头
21: 双辅助触头
18: 报警触头+分励脱扣器
38: 报警触头+欠压脱扣器
28: 报警触头+单辅助触头
68: 报警触头+双辅助触头
40: 分励脱扣器+单辅助触头
41: 分励脱扣器+双辅助触头
70: 欠压脱扣器+单辅助触头
71: 欠压脱扣器+双辅助触头
48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头
47: 报警触头+分励脱扣器+双辅助触头
78: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头
77: 报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司